


2023(令和5)年度1月

騒音・振動測定値報告



工場内配置図

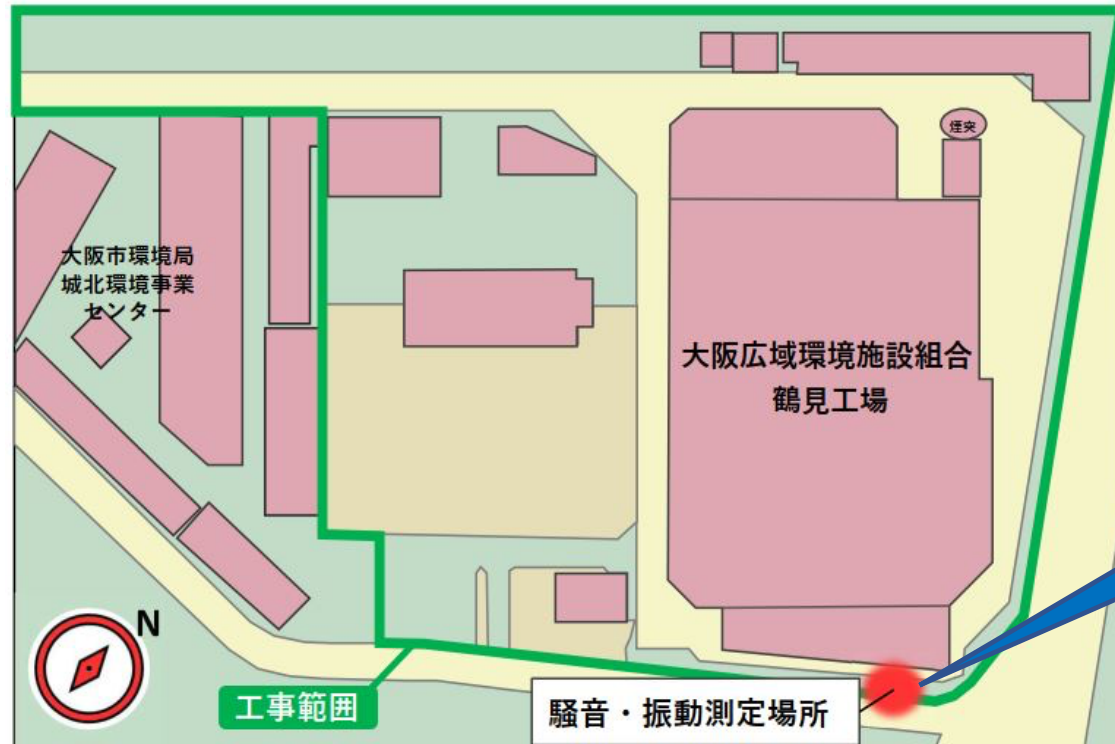

測定項目	規制基準値	1/3(水)		1/10(水)		1/17(水)		1/24(水)		1/31(水)	
		10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10
騒音L05(dB)	85.0	64.3	63.5	66.9	67.3	64.3	65.4	64.4	65.4	65.6	65.4
振動L10(dB)	75.0	32.3	31.9	40.9	39.5	41.0	40.3	39.9	39.8	39.8	38.0