


2023(令和5)年度3月

騒音・振動測定値報告



工場内配置図

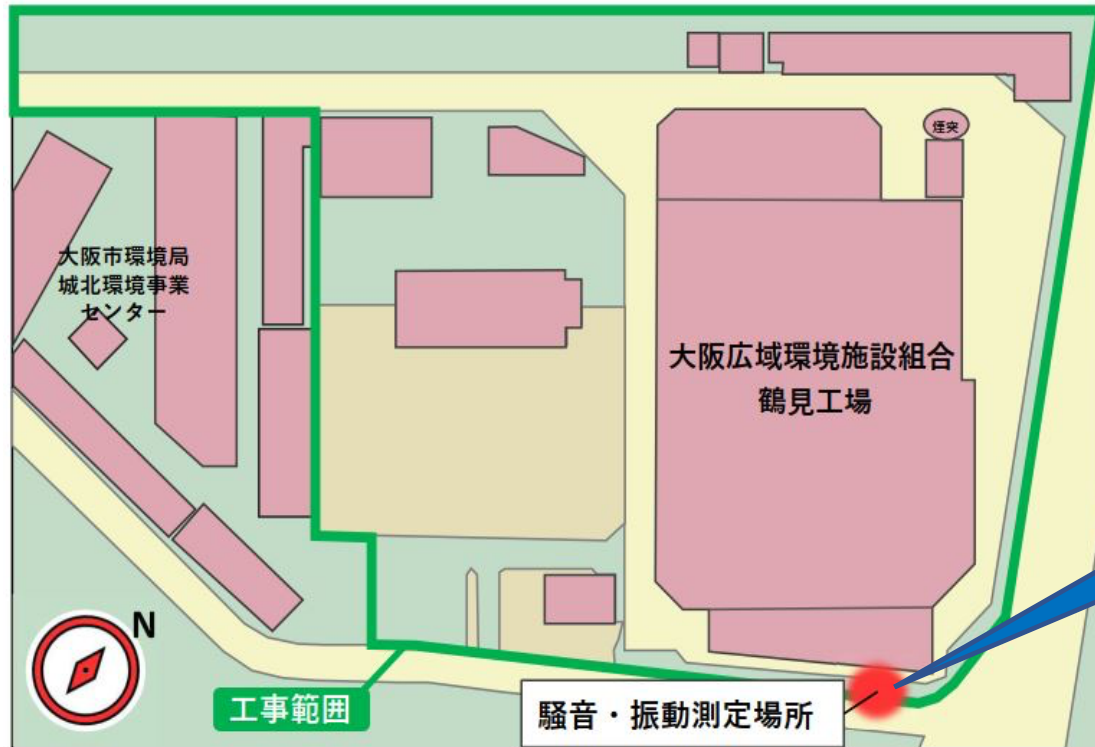

測定項目	規制基準値	3/6(水)		3/13(水)		3/20(水)		3/27(水)	
		10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10
騒音L05(dB)	85.0	66.9	65.9	66.7	65.7	65.2	66.1	65.5	66.1
振動L10(dB)	75.0	39.7	39.7	41.1	42.5	36.1	34.5	40.9	40.5