


2024(令和6)年度5月

騒音・振動測定値報告

工場内配置

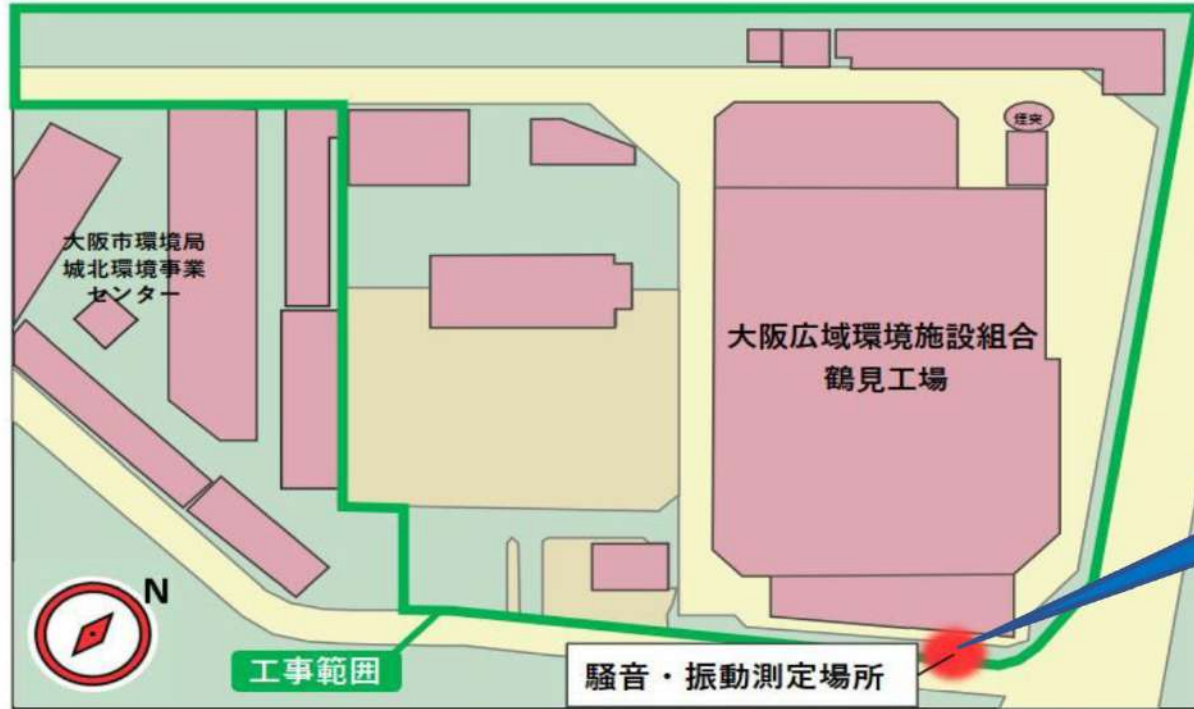

測定項目	規制基準値	5/1(水)		5/8(水)		5/15(水)		5/22(水)		5/29(水)	
		10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10
測定時間(午前・午後)											
騒音L05(dB)	85.0	67.0	68.2	65.8	66.5	65.5	65.4	66.3	65.3	65.7	64.3
振動L10(dB)	75.0	40.7	38.9	41.0	40.2	41.8	42.0	42.9	40.4	43.4	39.3