


2024(令和6)年度12月

騒音・振動測定値報告



工場内配置

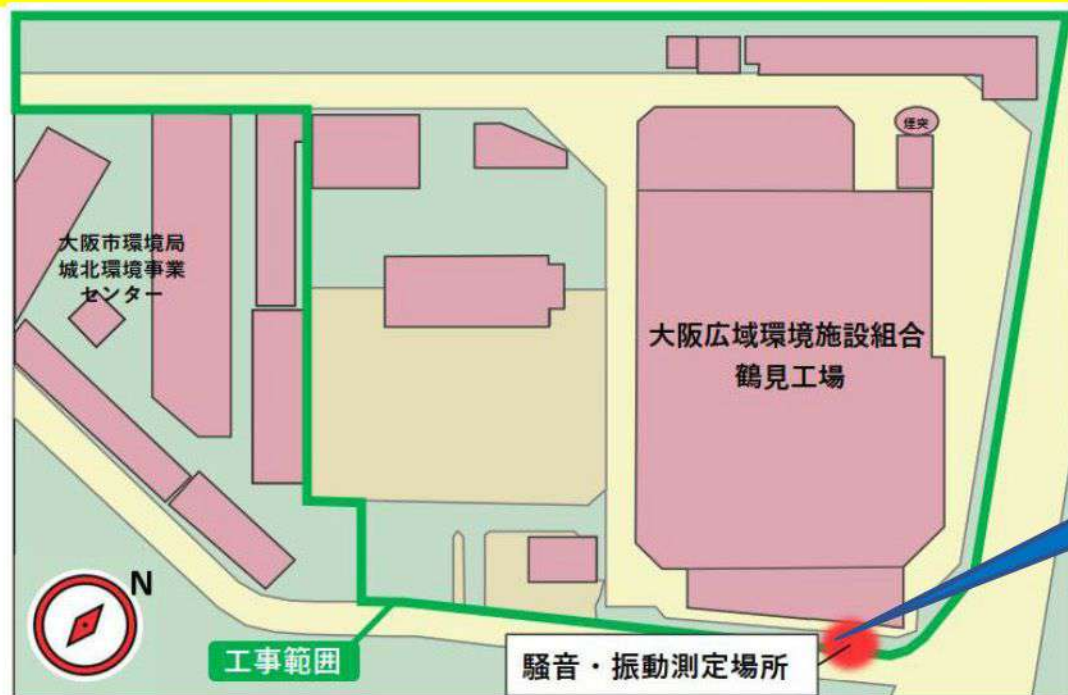

測定項目	規制基準値	12/4 (水)		12/11 (水)		12/18 (水)		12/25 (水)	
		10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10
騒音L05(dB)	85.0	66.3	68.8	68.5	69.3	65.7	65.9	66.7	67.3
振動L10(dB)	75.0	41.0	42.8	40.1	42.0	43.1	42.0	42.1	42.9