


2025(令和7)年度4月

騒音・振動測定値報告



工場内配置

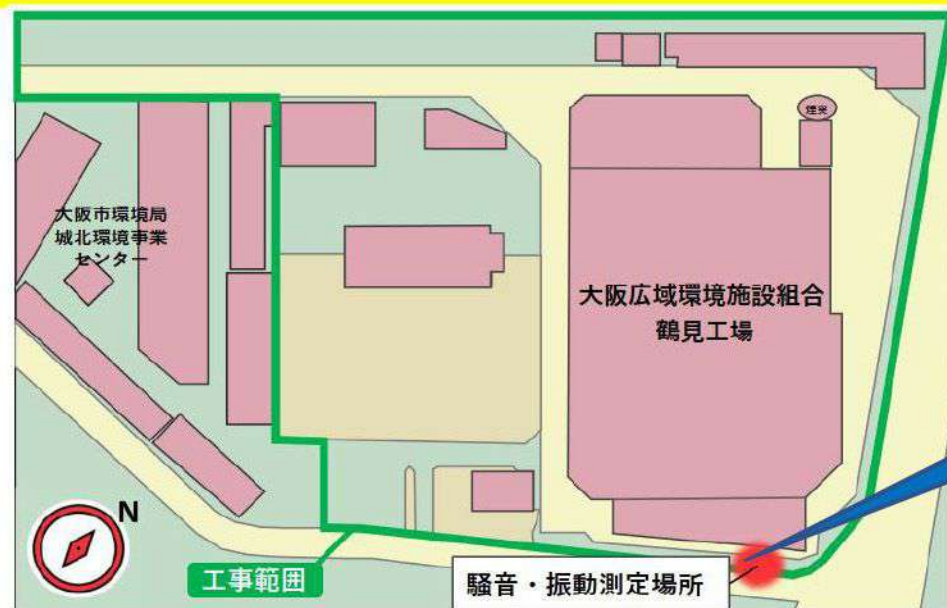

測定項目	規制基準値	4/2 (水)		4/9 (水)		4/16 (水)		4/23 (水)		4/30 (水)	
測定時間(午前・午後)		10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10
騒音L05(dB)	85.0	71.4	71.8	67.8	65.9	69.7	68.7	69.0	71.8	—	—
振動L10(dB)	75.0	47.0	50.2	47.7	47.3	49.7	47.2	45.7	49.3	—	—