


2025(令和7)年度7月

騒音・振動測定値報告

工場内配置

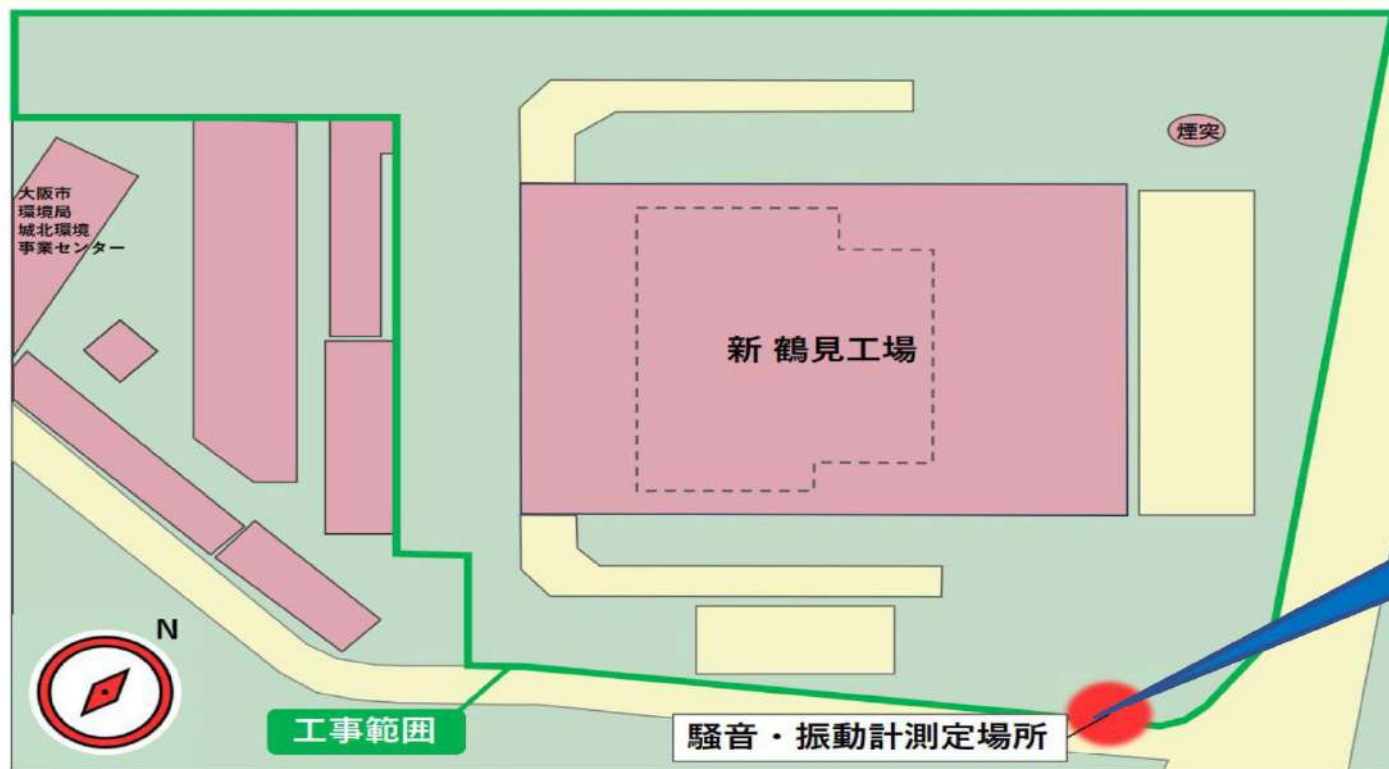

測定項目	規制基準値	7/2 (水)		7/9 (水)		7/16 (水)		7/23 (水)		7/30 (水)	
測定時間(午前・午後)		10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10	10:00 ~ 10:10	15:00 ~ 15:10
騒音L05(dB)	85.0	64.4	65.3	65.2	70.4	67.3	67.7	67.3	67.4	69.4	67.3
振動L10(dB)	75.0	44.4	42.9	44.9	42.2	43.7	43.9	45.0	46.2	43.8	44.5