


2026(令和8)年度7月

騒音・振動測定値報告



工場内配置図

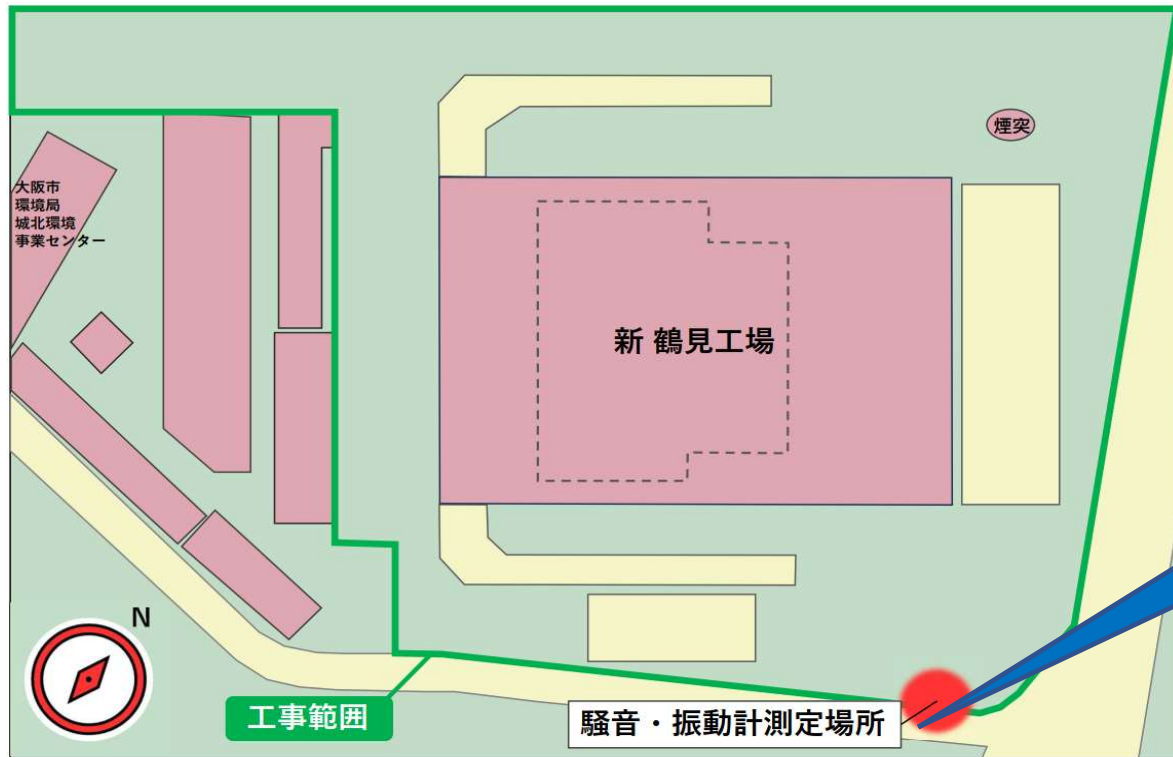

測定項目	規制基準値	7/1 (水)		7/8 (水)		7/15 (水)		7/22 (水)	
測定時間(午前・午後)		10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
		~	~	~	~	~	~	~	~
		10:10	15:10	10:10	15:10	10:10	15:10	10:10	15:10
騒音L05(dB)	85.0	66.7	73.6	69.0	69.4	71.1	76.1	69.6	64.4
振動L10(dB)	75.0	43.4	43.4	43.8	43.6	44.8	48.1	42.3	40.9