


2026(令和8)年度8月

騒音・振動測定値報告



工場内配置図

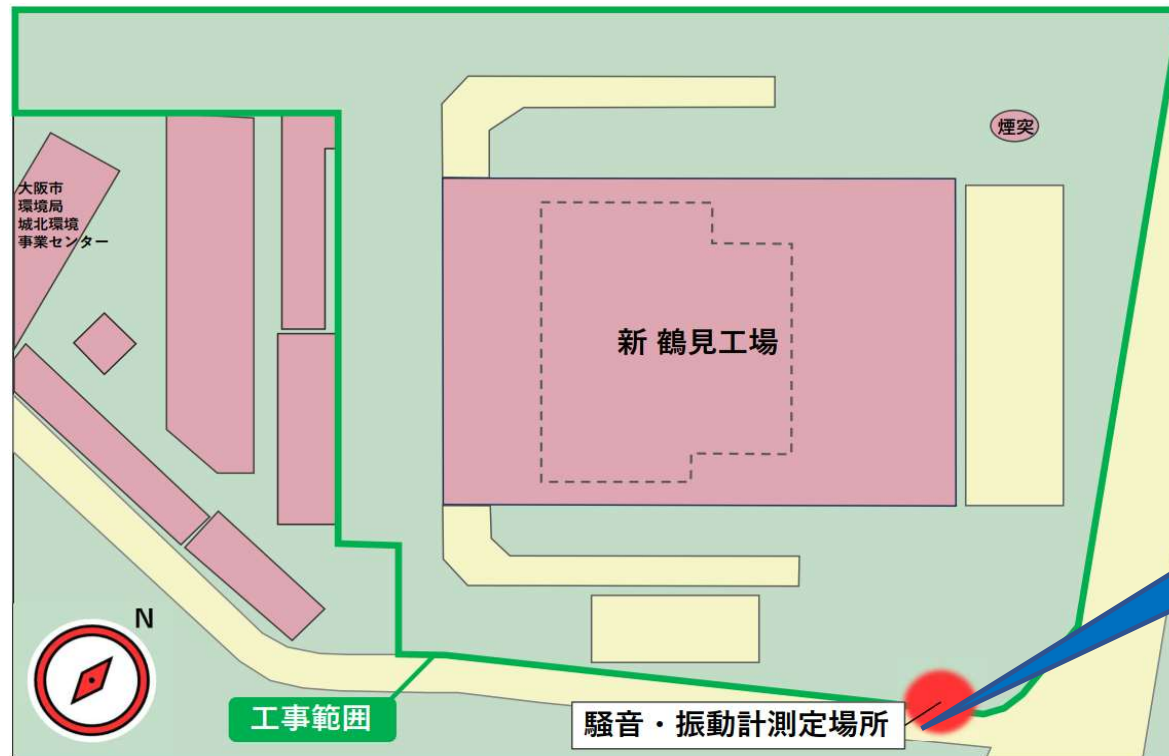

測定項目	規制基準値	8/5 (水)		8/12 (水)		8/19 (水)		8/26 (水)	
測定時間(午前・午後)		10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
		~	~	~	~	~	~	~	~
		10:10	15:10	10:10	15:10	10:10	15:10	10:10	15:10
騒音L05(dB)	85.0	68.3	67.8	66.5	67.6	72.1	66.9	65.3	66.4
振動L10(dB)	75.0	43.2	42.7	39.2	37.5	42.7	42.2	42.5	40.6